
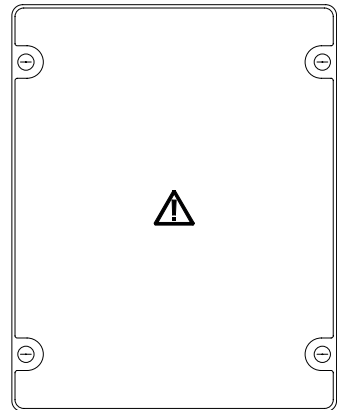


Connection box UH-E

0666582

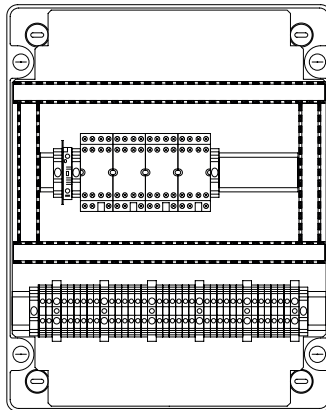

Lees dit document door voordat u begint met de installatie en ingebruikname

Waarschuwing!

Een foutief uitgevoerde installatie, afregeling, wijziging, reparatie of onderhoudsbeurt kan leiden tot materiële schade of verwondingen. Alle werkzaamheden moeten door erkende, gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Indien het toestel niet volgens voorschrift wordt geplaatst, vervalt de garantie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Indien in dit technisch boek wordt verwezen naar een afbeelding of tabel, dan wordt een getal tussen vierkante haken vermeld, bijvoorbeeld [3]. Het nummer verwijst naar de afbeeldingen en tabellen met het vermelde nummer achterin dit technisch boek.

1.0 Algemeen

1.1 Wijzigingen voorbehouden

De fabrikant streeft continu naar verbetering van haar producten, en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen. De technische details worden als correct verondersteld maar vormen geen basis voor een contract of garantie. Alle orders worden geaccepteerd onder de standaard condities van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (op aanvraag leverbaar).

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van deze handleiding is altijd beschikbaar op www.thermoair.nl/downloads.

1.2 Algemene waarschuwingen

De installatie moet voldoen aan de geldende plaatselijke en/of landelijke voorschriften. Laat daarom de aansluitkast door een vakbekwaam en gekwalificeerd installateur installeren met inachtneming van de nationale en internationale regelgeving. Bij een foutieve installatie, afregeling, wijziging, onderhoudsafhandeling of herstelling vervalt de garantie.

2.0 Aansluitkast UH-E

Art. nr. Omschrijving

3004475	Aansluitkast box voor max. 4x UH-E en keuzeschakelaar en ruimtethermostaat
3004476	Aansluitkast box voor max. 4x UH-E en PinTherm Infra Connect
3004477	Aansluitkast box voor max. 8x UH-E en keuzeschakelaar en ruimtethermostaat
3004478	Aansluitkast box voor max. 8x UH-E en PinTherm Infra Connect
3004479	Aansluitkast box voor max. 12x UH-E en keuzeschakelaar en ruimtethermostaat
3004480	Aansluitkast box voor max. 12x UH-E en PinTherm Infra Connect

Afmetingen

3004475	376x300x121 mm (h x b x d)
3004476	376x300x121 mm (h x b x d)
3004477	380x456x121 mm (h x b x d)
3004478	380x456x121 mm (h x b x d)
3004479	380x456x121 mm (h x b x d)
3004480	380x456x121 mm (h x b x d)


2.1 Aansluitschema's

Achterin dit technisch boek vindt u de aansluitschema's voor het aansluiten van één of meerdere UH-E elektrische luchtverwarmers met keuzeschakelaar en ruimtethermostaat of een PinTherm Infra Connect thermostaat.



- [1] Aansluitschema voor max. 4 UH-E units met keuzeschakelaar en ruimtethermostaat
- [2] Aansluitschema voor max. 4 UH-E units met een PinTherm Infra Connect thermostaat
- [3] Aansluitschema voor max. 8 UH-E units met keuzeschakelaar en ruimtethermostaat
- [4] Aansluitschema voor max. 8 UH-E units met een PinTherm Infra Connect thermostaat
- [5] Aansluitschema voor max. 12 UH-E units met keuzeschakelaar en ruimtethermostaat
- [6] Aansluitschema voor max. 12 UH-E units met een PinTherm Infra Connect thermostaat

2.2 Technische informatie UH-E toestellen en PinTherm Infra Connect


Voor het installeren, aansluiten en/of onderhouden van de luchtverwarmers en/of de thermostaat verwijzen wij u naar de bijgeleverde technisch boeken. Deze zijn tevens te vinden op www.thermoair.nl.



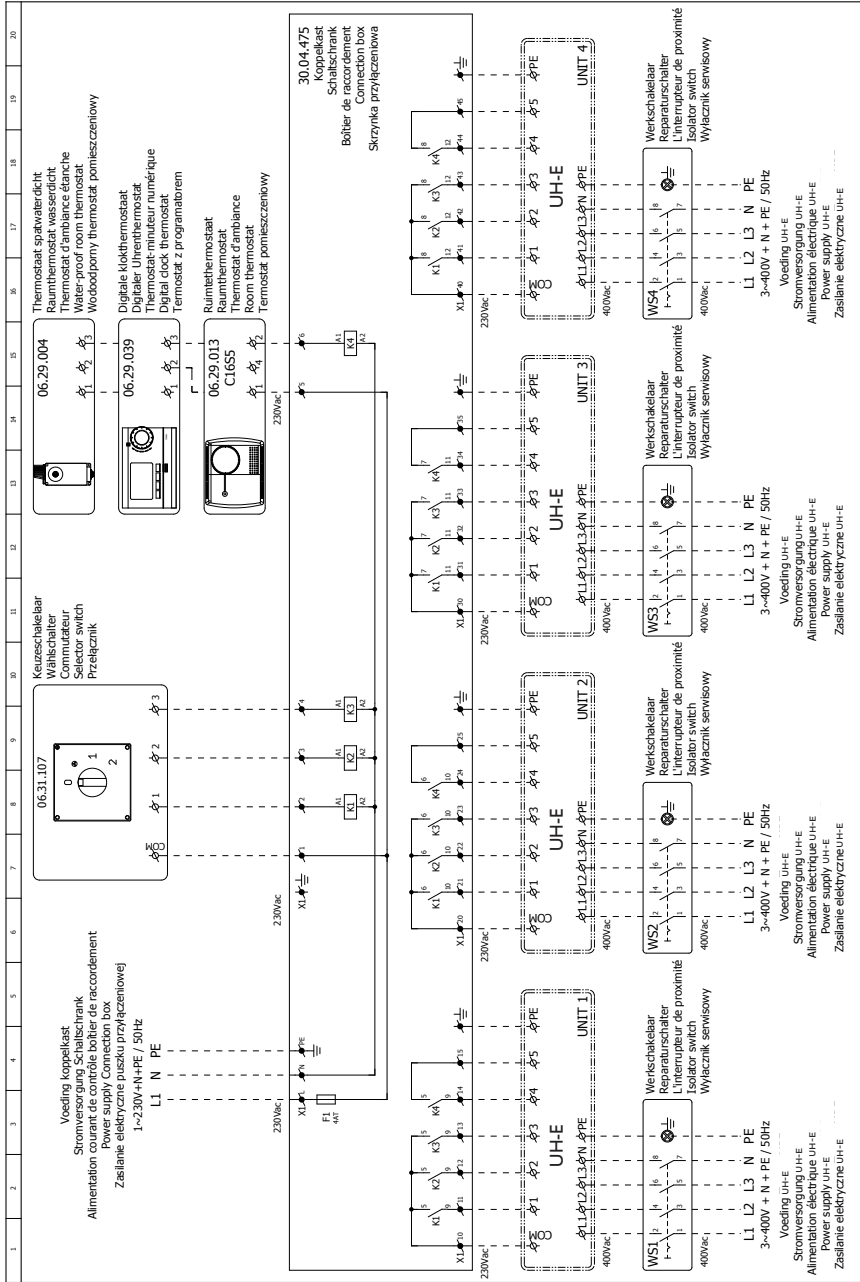


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

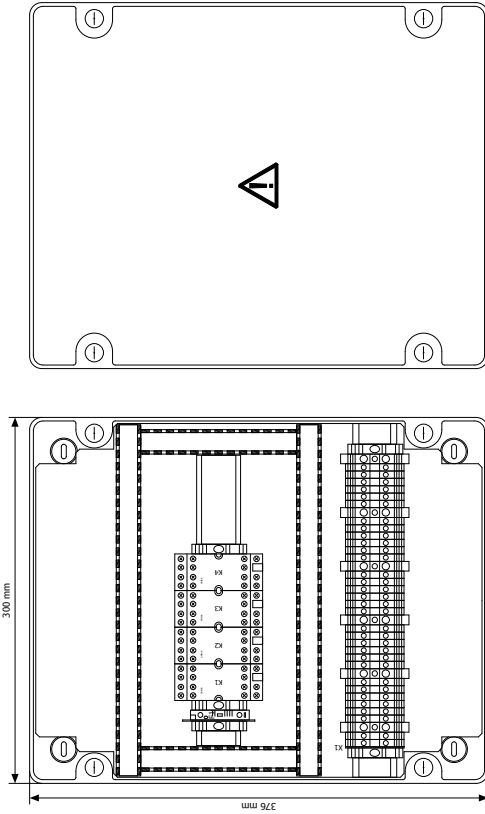


Schalakäsa, Kunststoff, Abmessung: 376 x 300 x 121 (h x b x d)
 Schaltschrank, Kunststoff, Abmessung: 376 x 300 x 121 (h x b x d)
 Control panel, plastic, size: 376 x 300 x 121 (h x b x d)
 Panel sterowania, plastikowy, wymiary: 376 x 300 x 121 (h x b x d)

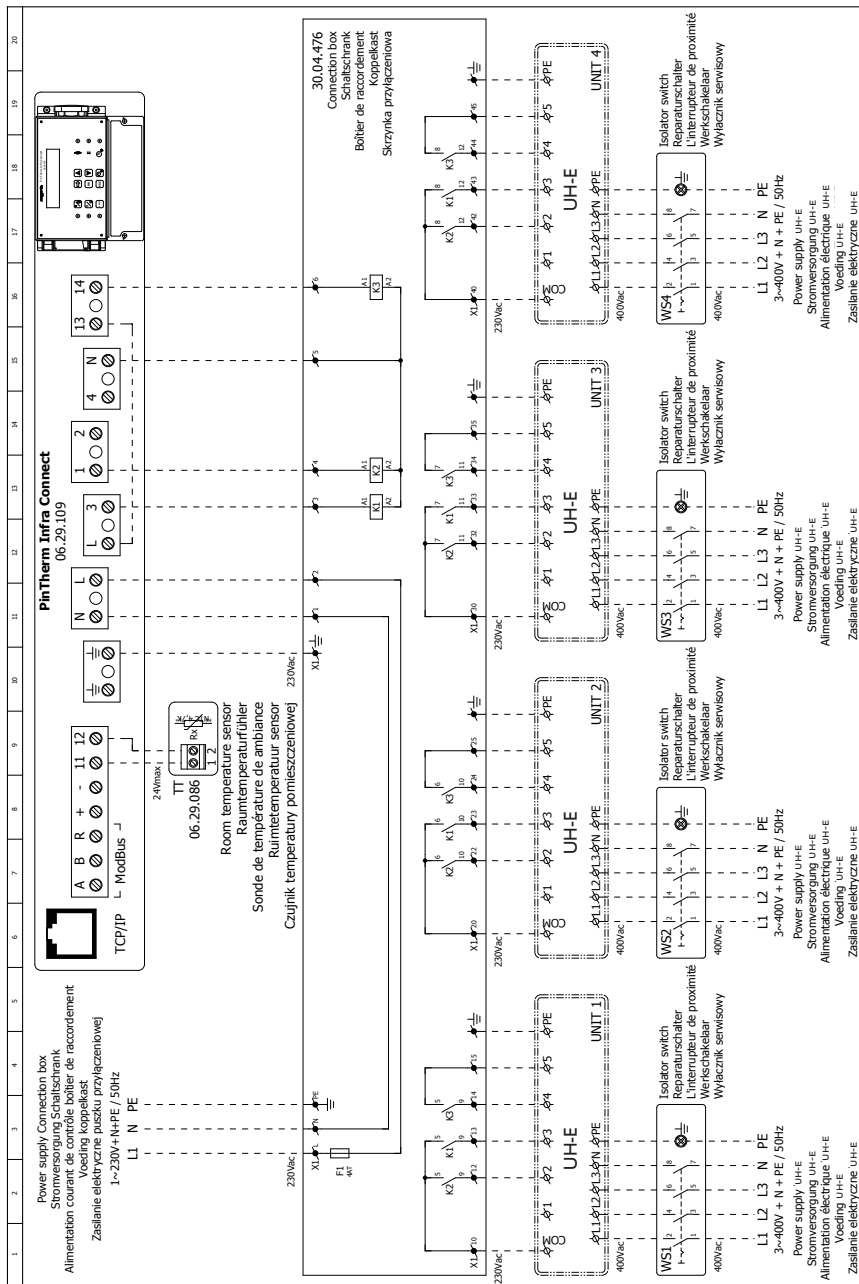


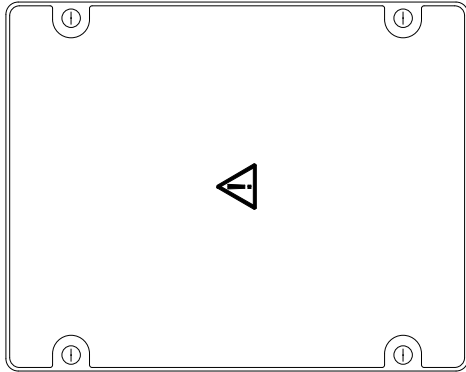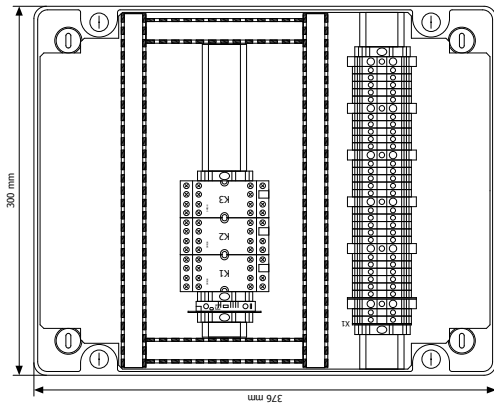



Control panel, plastic, size: 376 x 300 x 121 (h x w x d)
 Schaltschrank, Kunststoff, Abmessungen: 376 x 300 x 121 (h x b x t)
 Boîtier en plastique dimensions: 376 x 300 x 121 (h x b x t)
 Szkielet, Kunststoff, wymiary: 376 x 300 x 121 (h x b x c)
 Panel sterowania, plastikowy, wymiary: 376 x 300 x 121 (h x b x d)

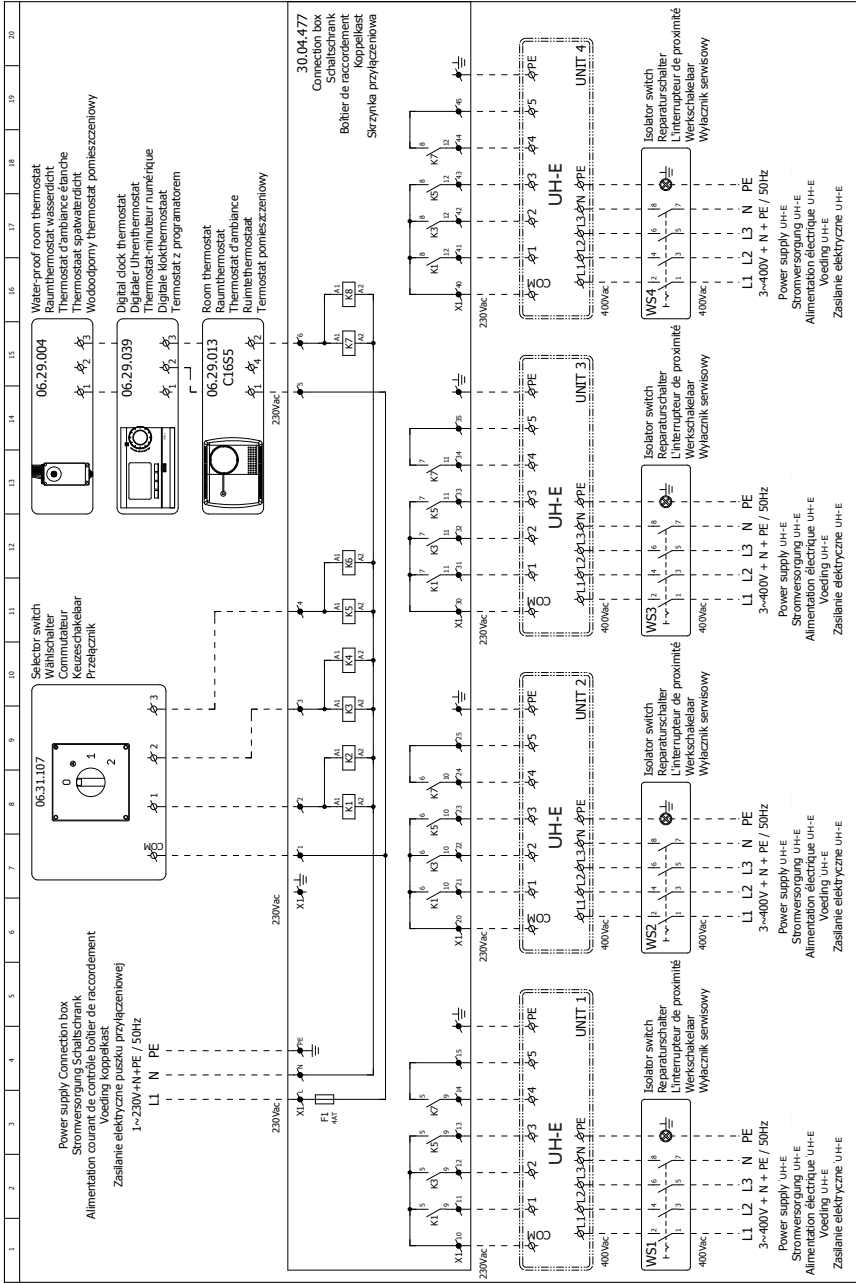



30.04.477
 Connection box
 Schaltschrank
 Boîtier de raccordement
 Koppelkast
 Skrzynka przyłączeniowa

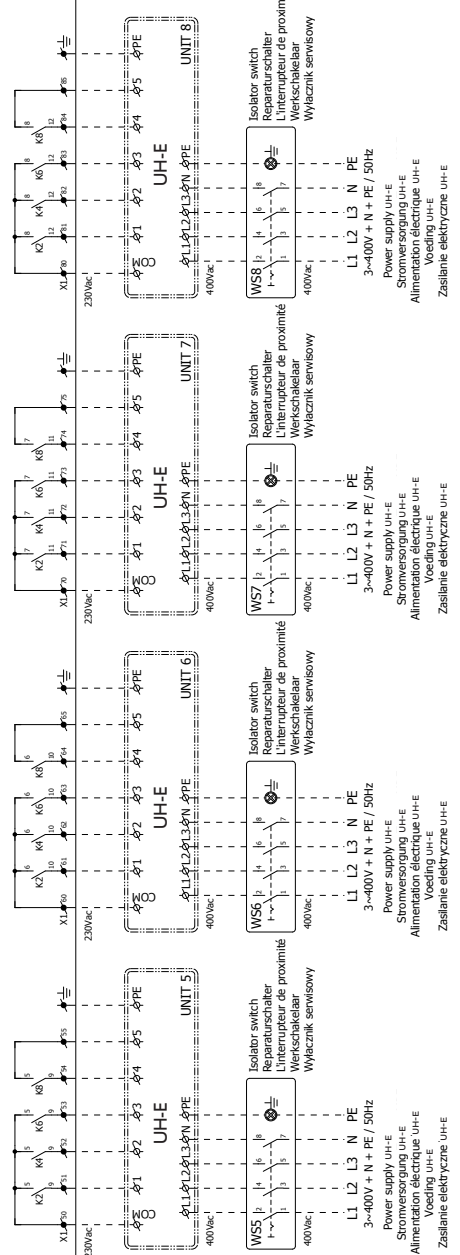

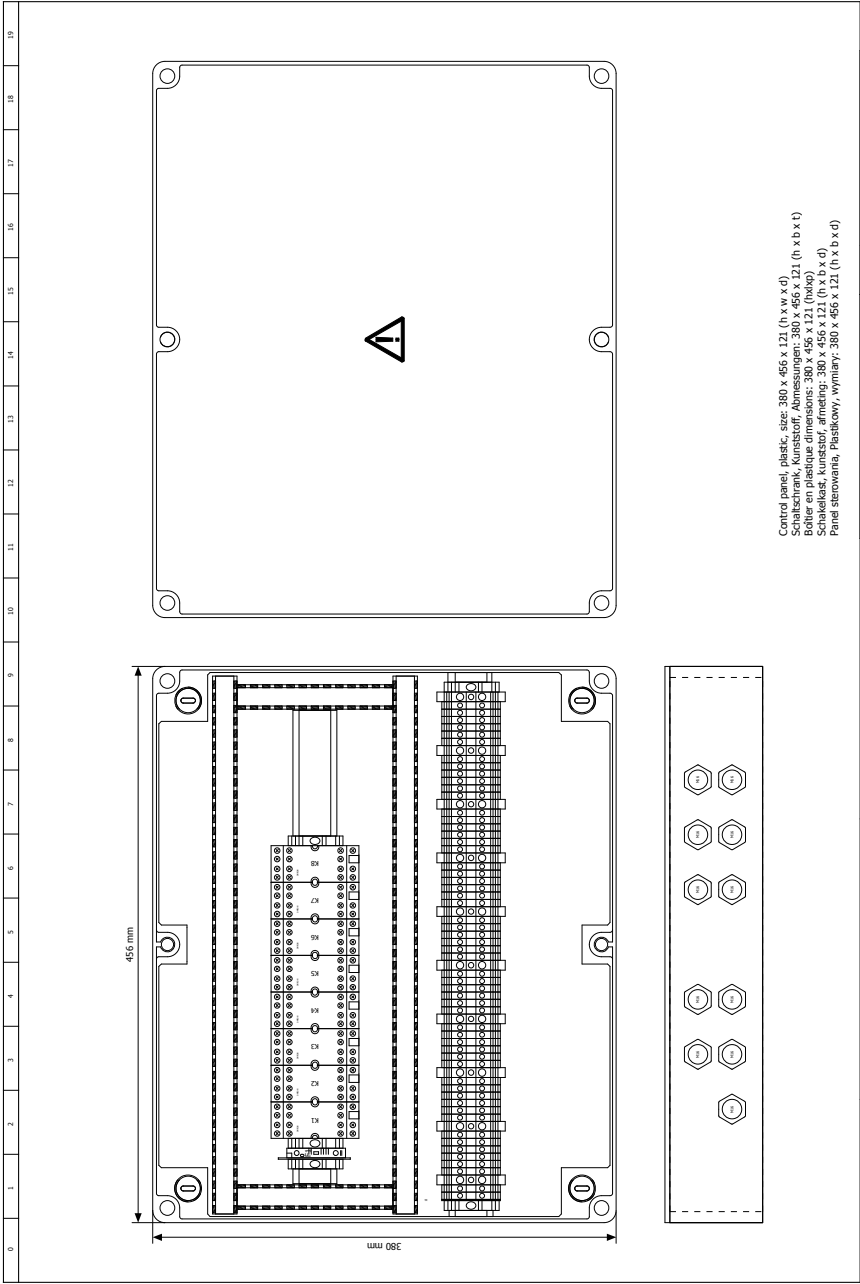


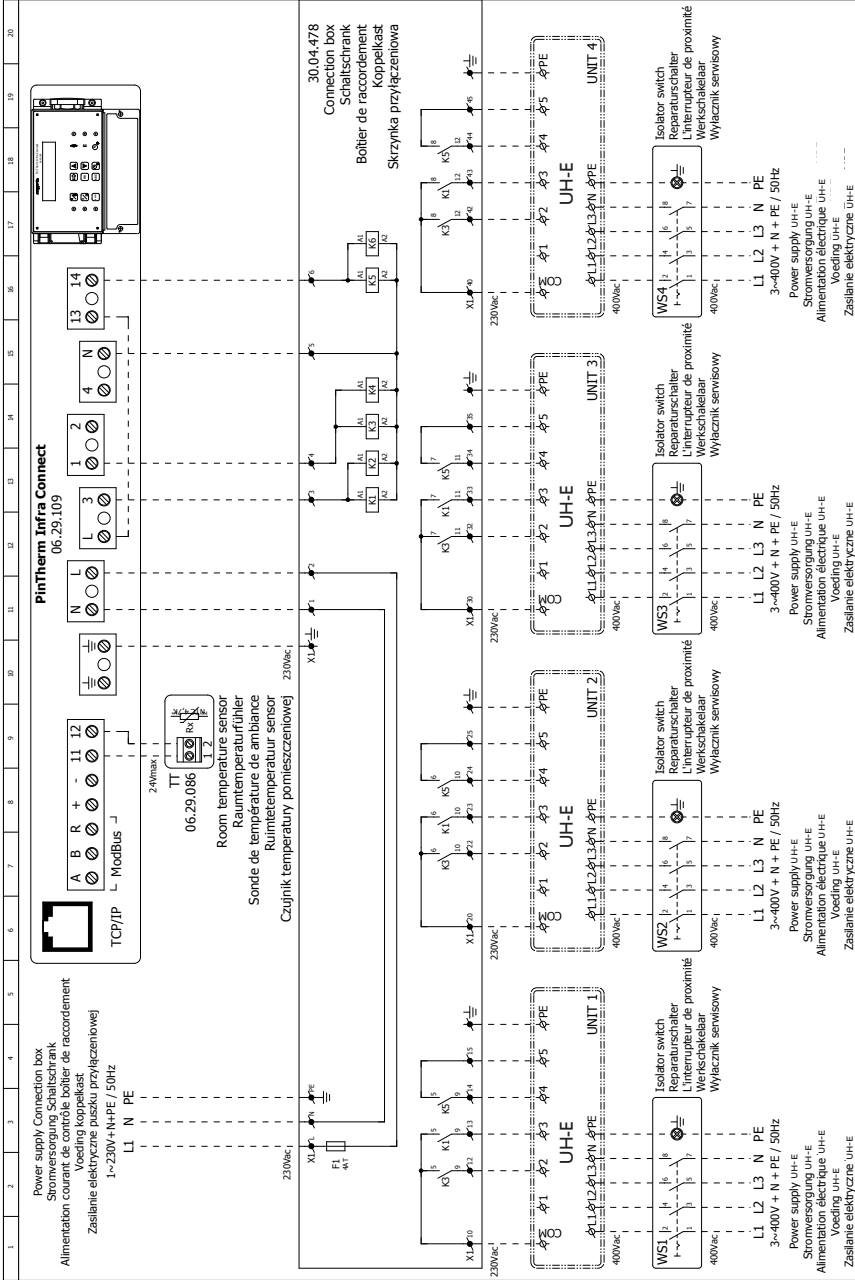


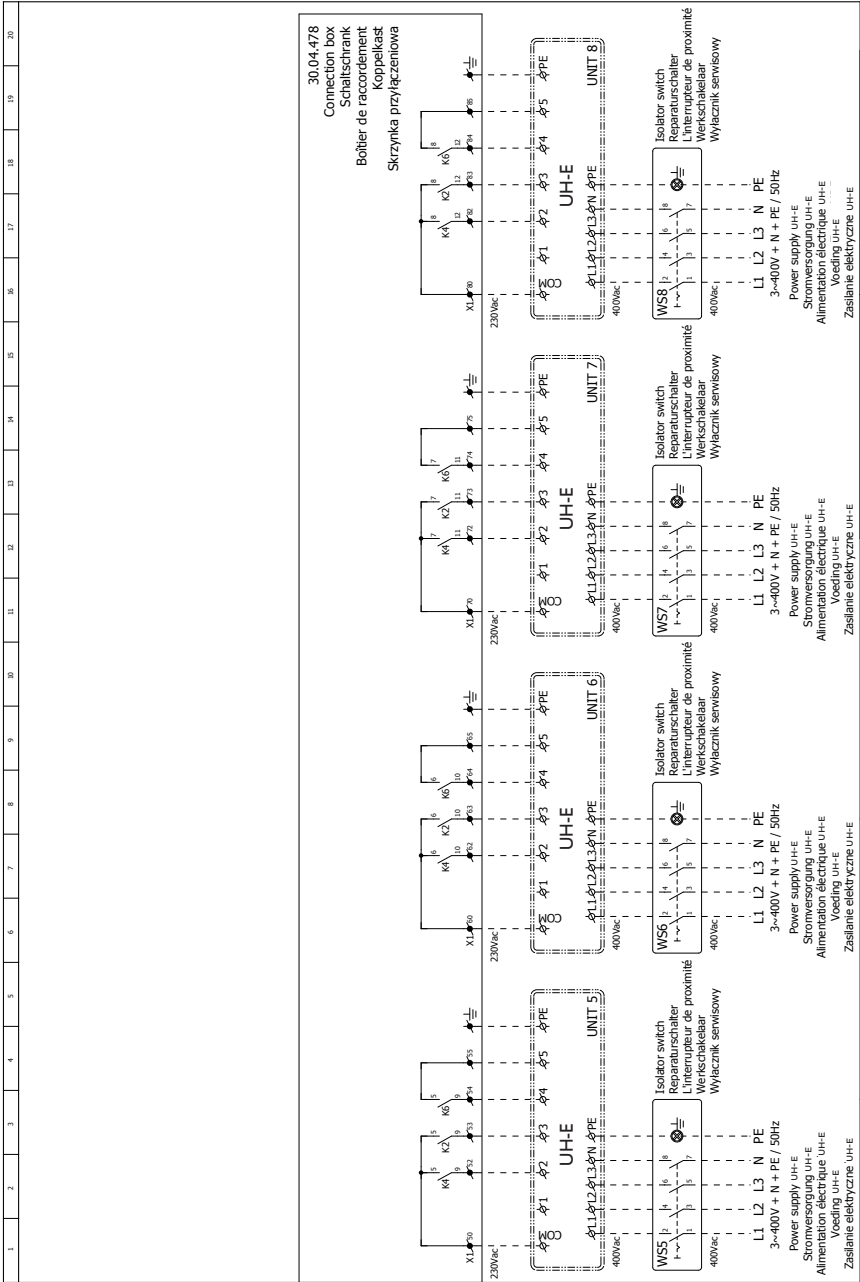


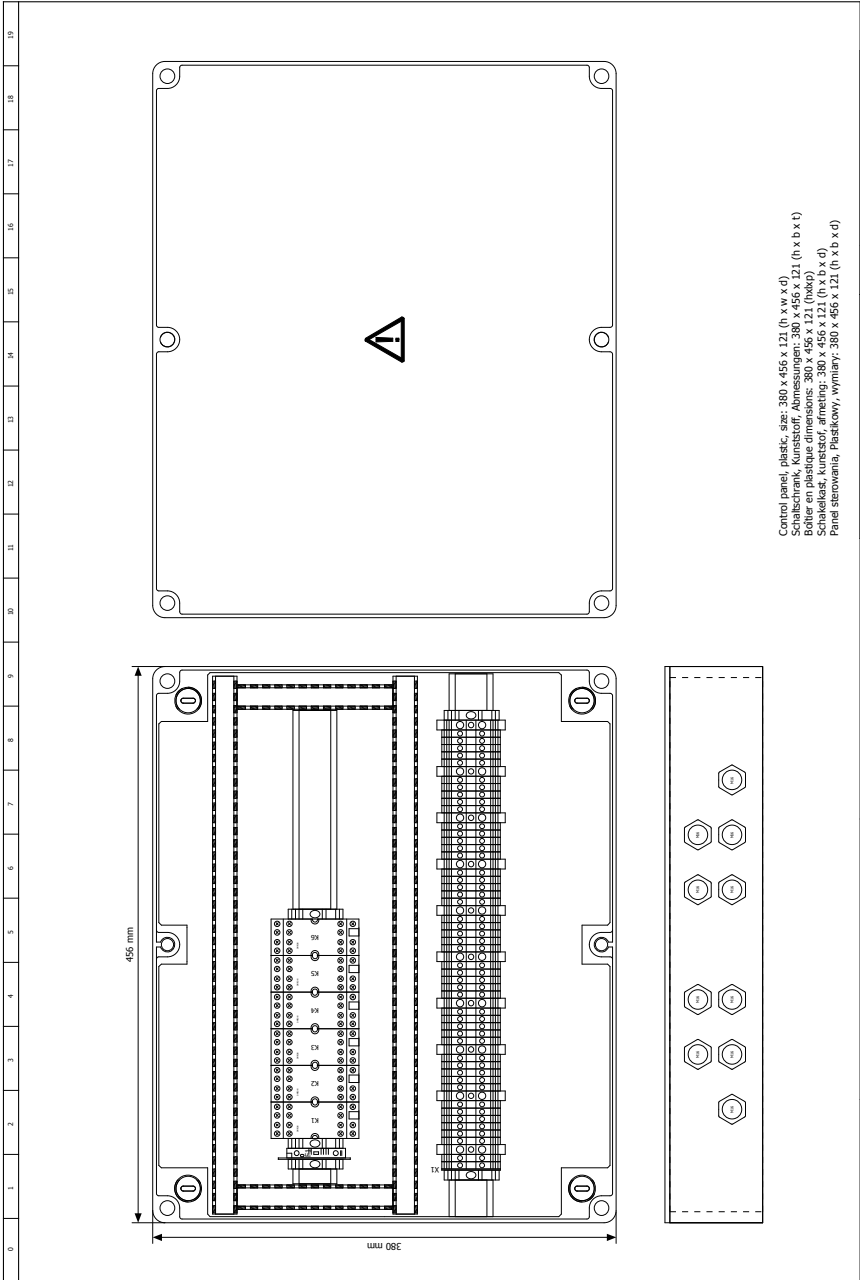


Control panel, plastic, size: 380 x 456 x 121 (h x w x d)
 Schaltschrank, Kunststoff, Abmessungen: 380 x 456 x 121 (h x b x t)
 Шкаф управления, пластик, размеры: 380 x 456 x 121 (h x b x t)
 Schaltschrank, Kunststoff, aranje: 380 x 456 x 121 (h x b x d)
 Panel sterowania, plastikowy, wymiary: 380 x 456 x 121 (h x b x d)

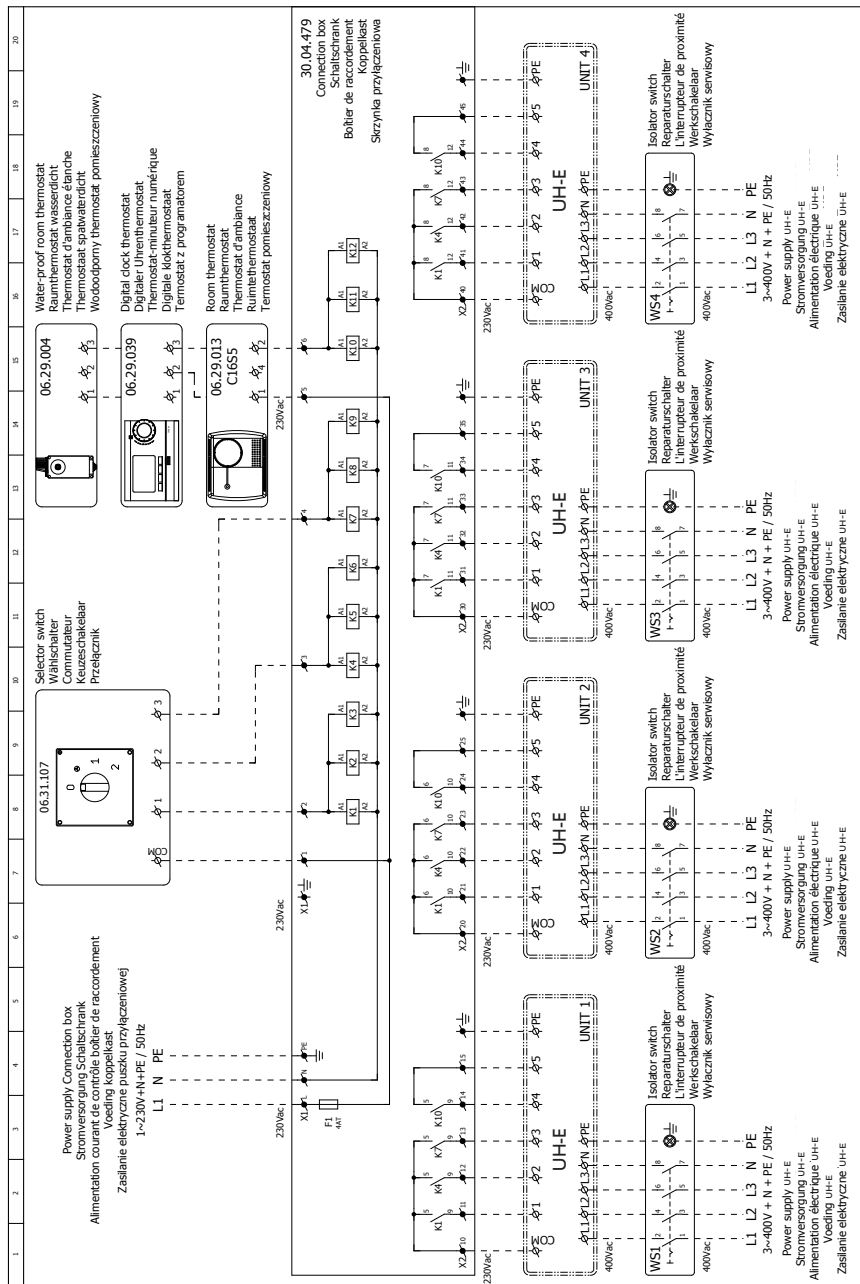


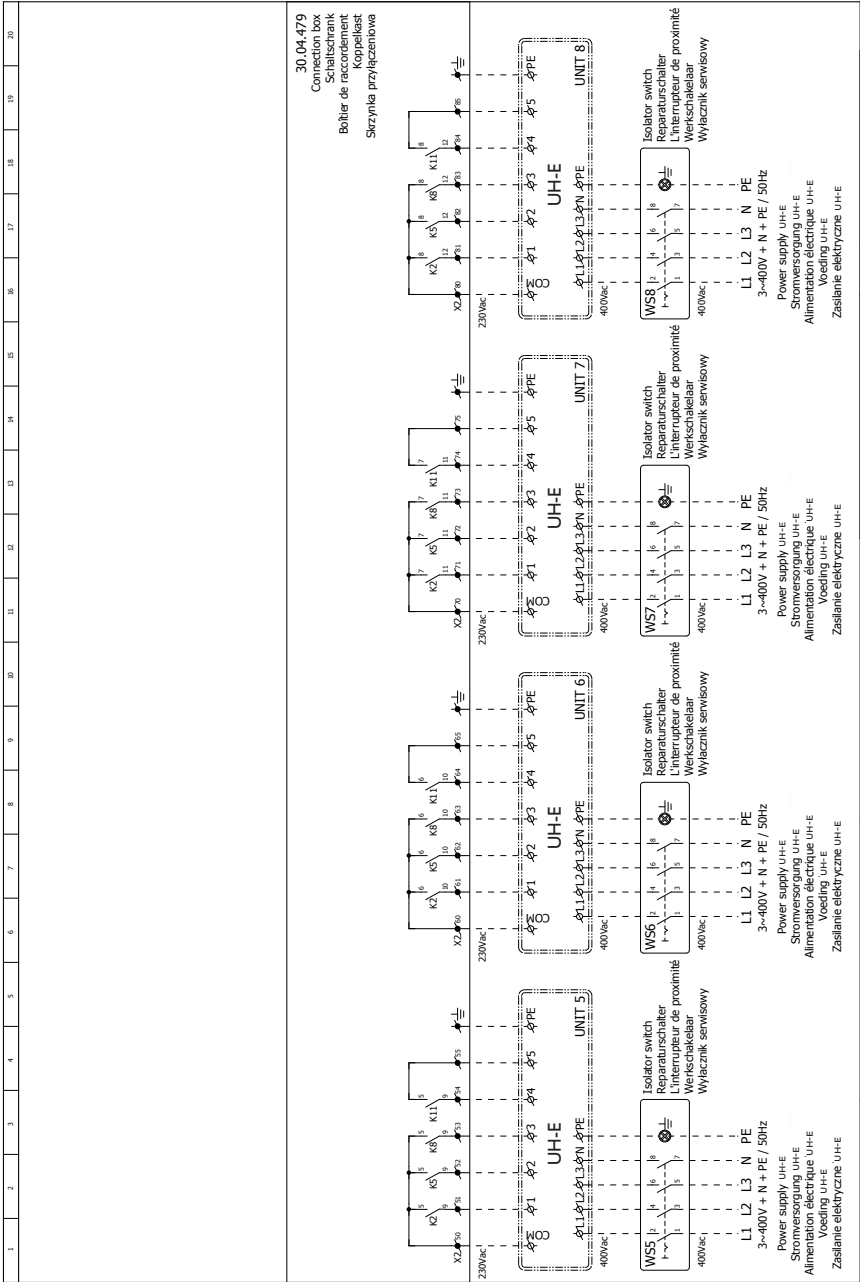


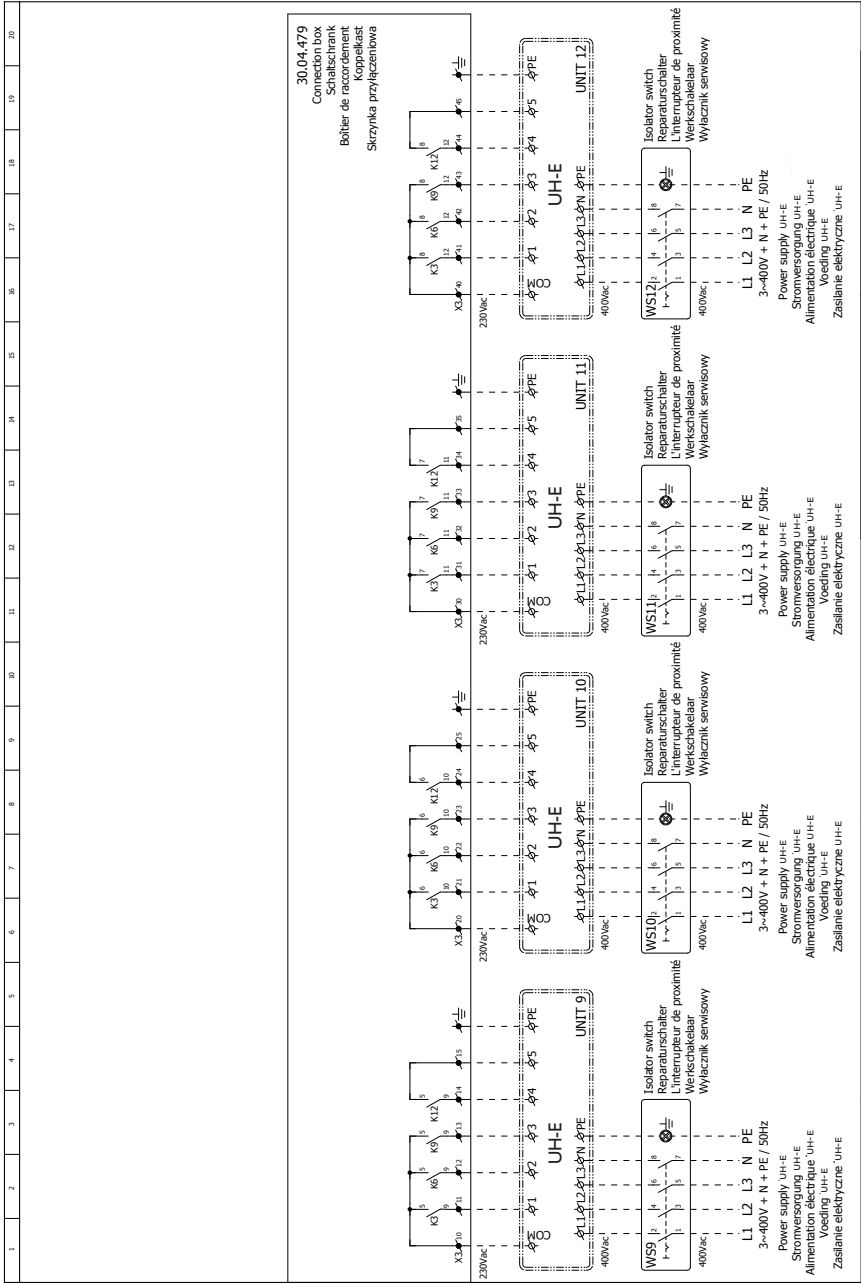


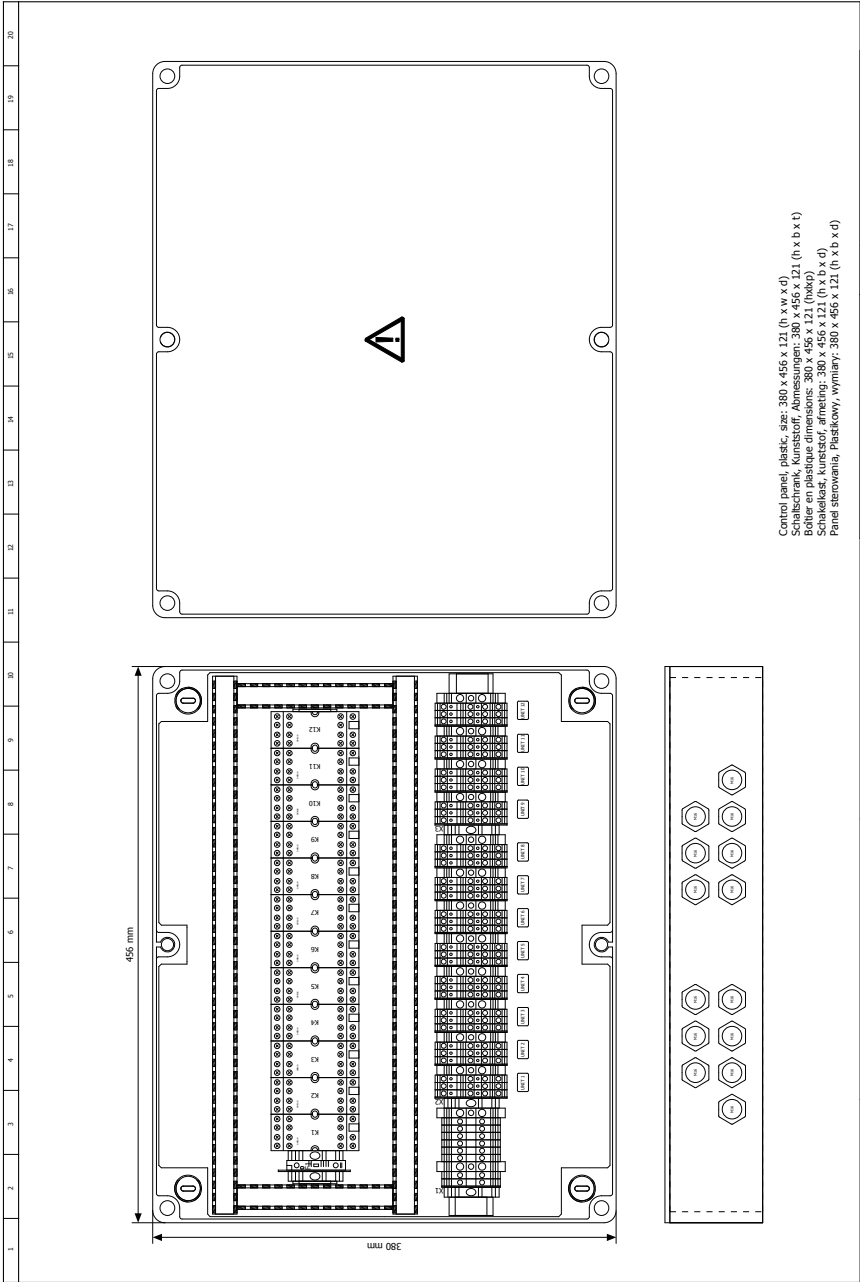


Control panel, plastic, size: 380 x 456 x 121 (h x w x d)
 Schaltschrank, Kunststoff, Abmessungen: 380 x 456 x 121 (h x b x t)
 Шкаф управления, пластик, размеры: 380 x 456 x 121 (h x b x t)
 Panel sterowania, plastikowy, wymiary: 380 x 456 x 121 (h x b x d)

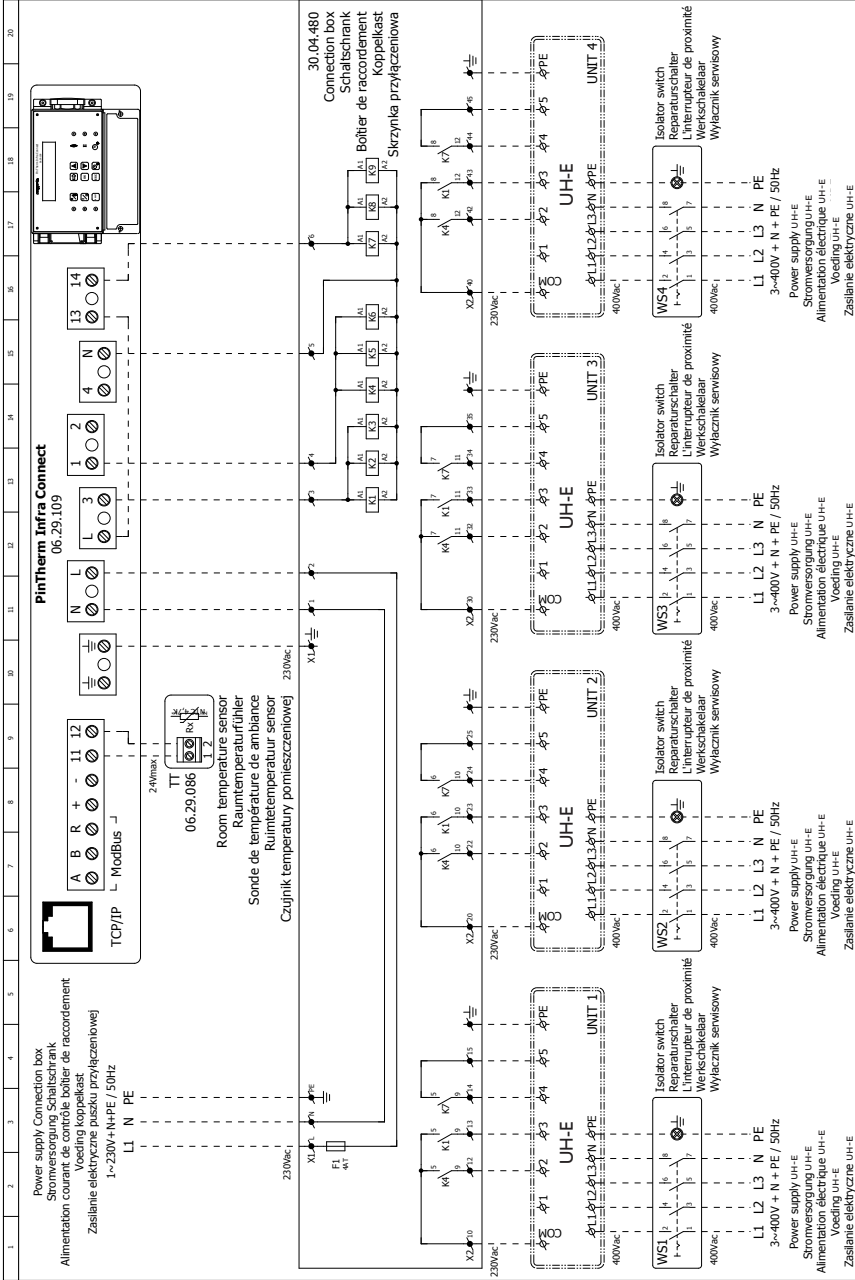

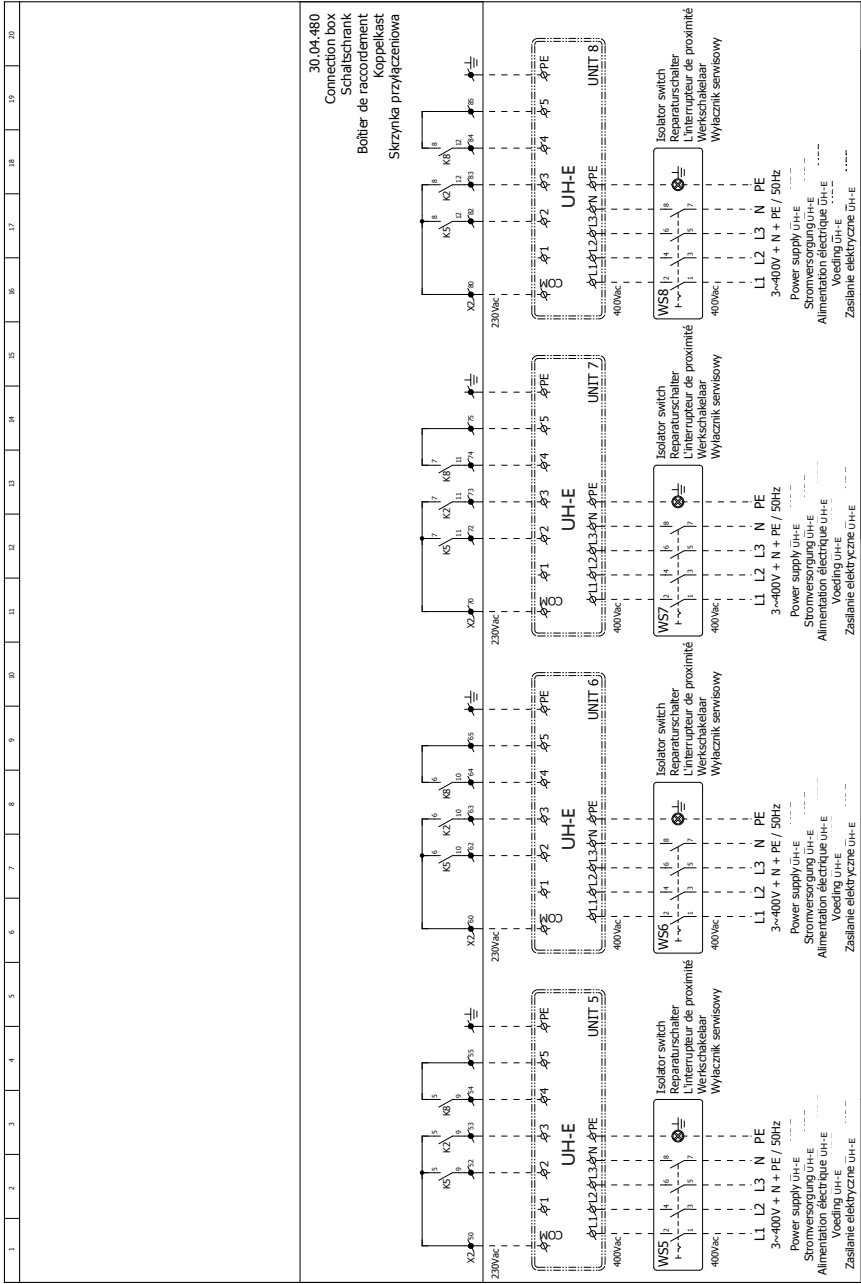

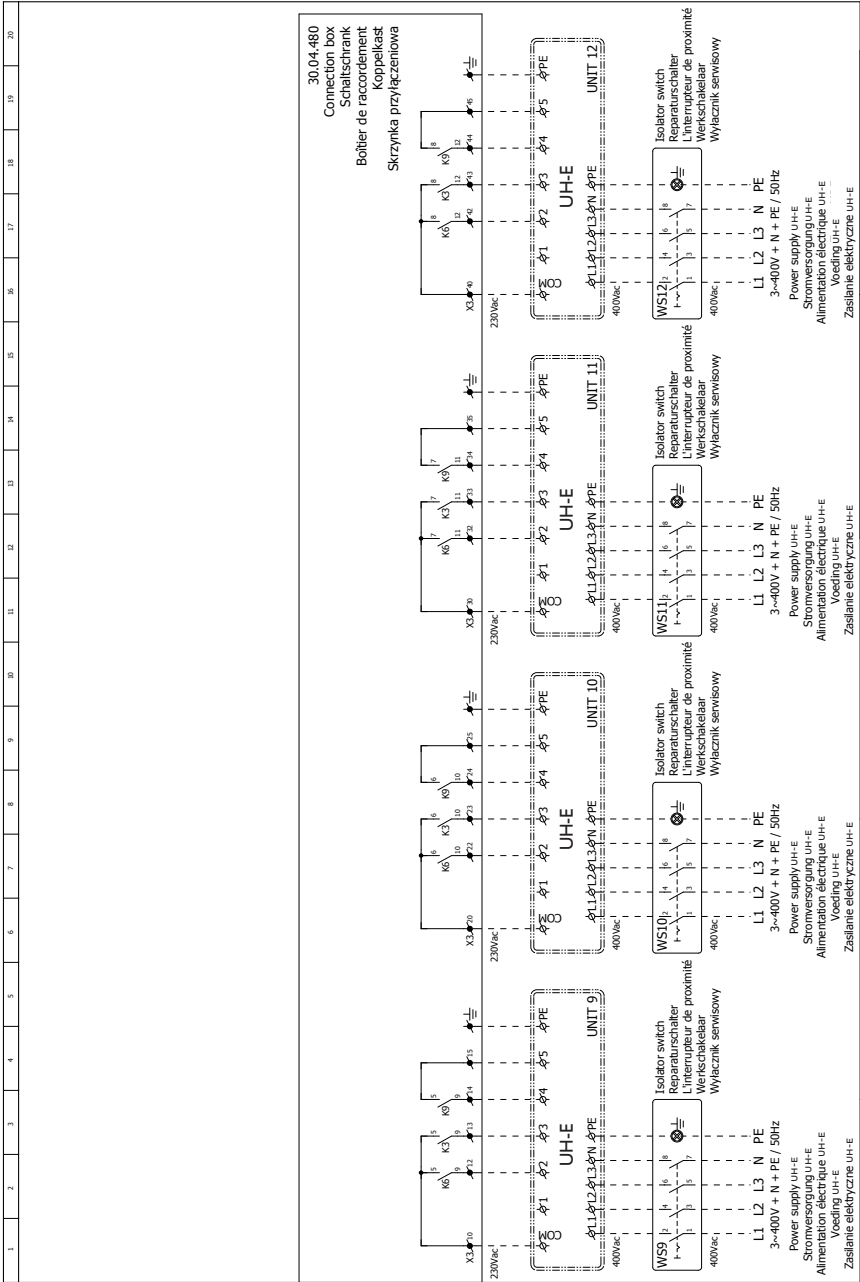

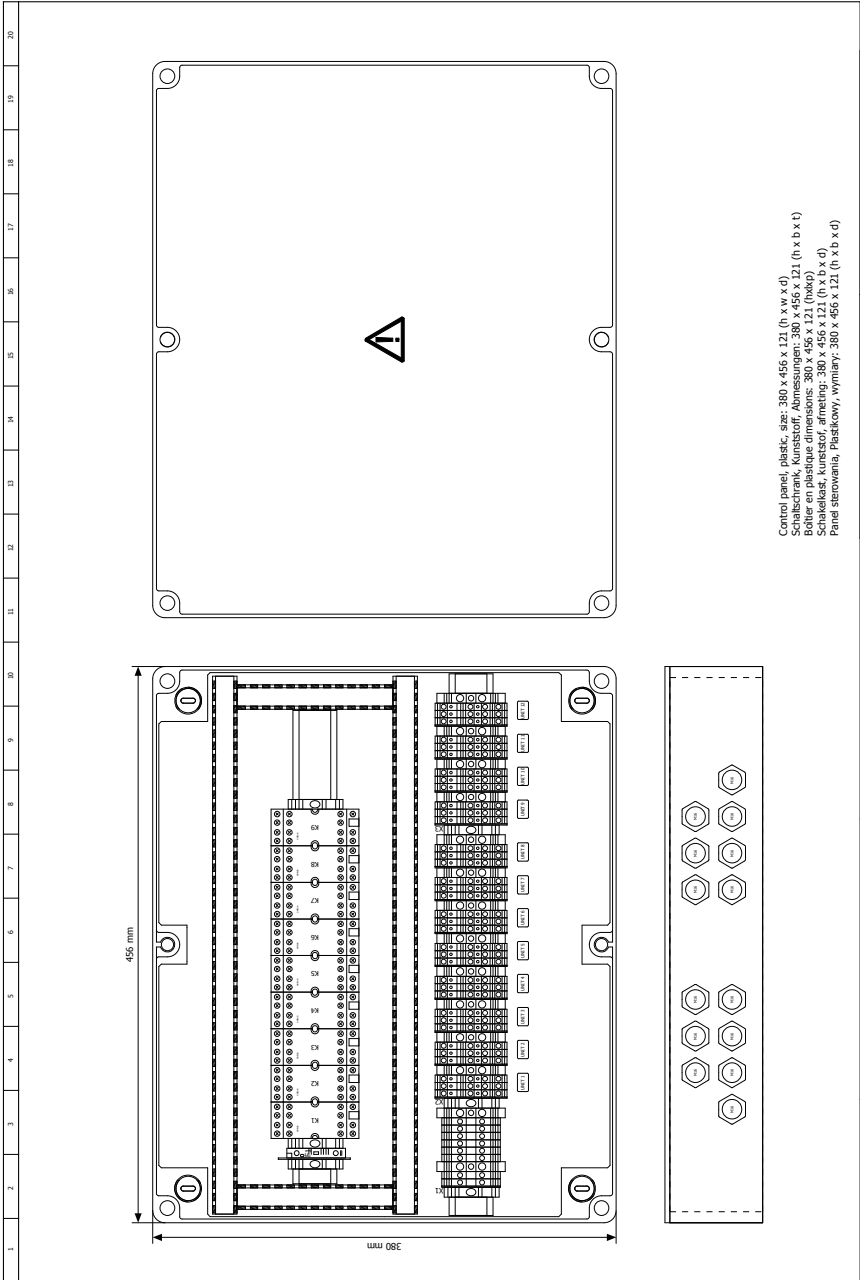

Control panel, plastic, size: 380 x 456 x 121 (h x w x d)
 Schaltschrank, Kunststoff, Abmessungen: 380 x 456 x 121 (h x b x t)
 Шкаф управления, пластик, размеры: 380 x 456 x 121 (h x b x t)
 Skafekablos' kunststoff, armeting, 380 x 456 x 121 (h x b x d)
 Panel sterowania, plastikowy, wymiary: 380 x 456 x 121 (h x b x d)

THERMO AIR BV
BENEDEN VERLAAT 87-89
9645 BM VEENDAM
TELEFOON +31 (0)35 - 5249000

info@thermoair.nl
www.thermoair.nl

The logo for Thermo Air, featuring the word "THERMO" in red and "AIR" in blue, both in a bold, sans-serif font, set against a white background with a slight shadow.

THERMO
AIR